


**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZĘSTOCHOWIE  
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00    fax 34 362-72-10    e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 13.07.2016 r.

NS/HKiŚ.4562-71/16

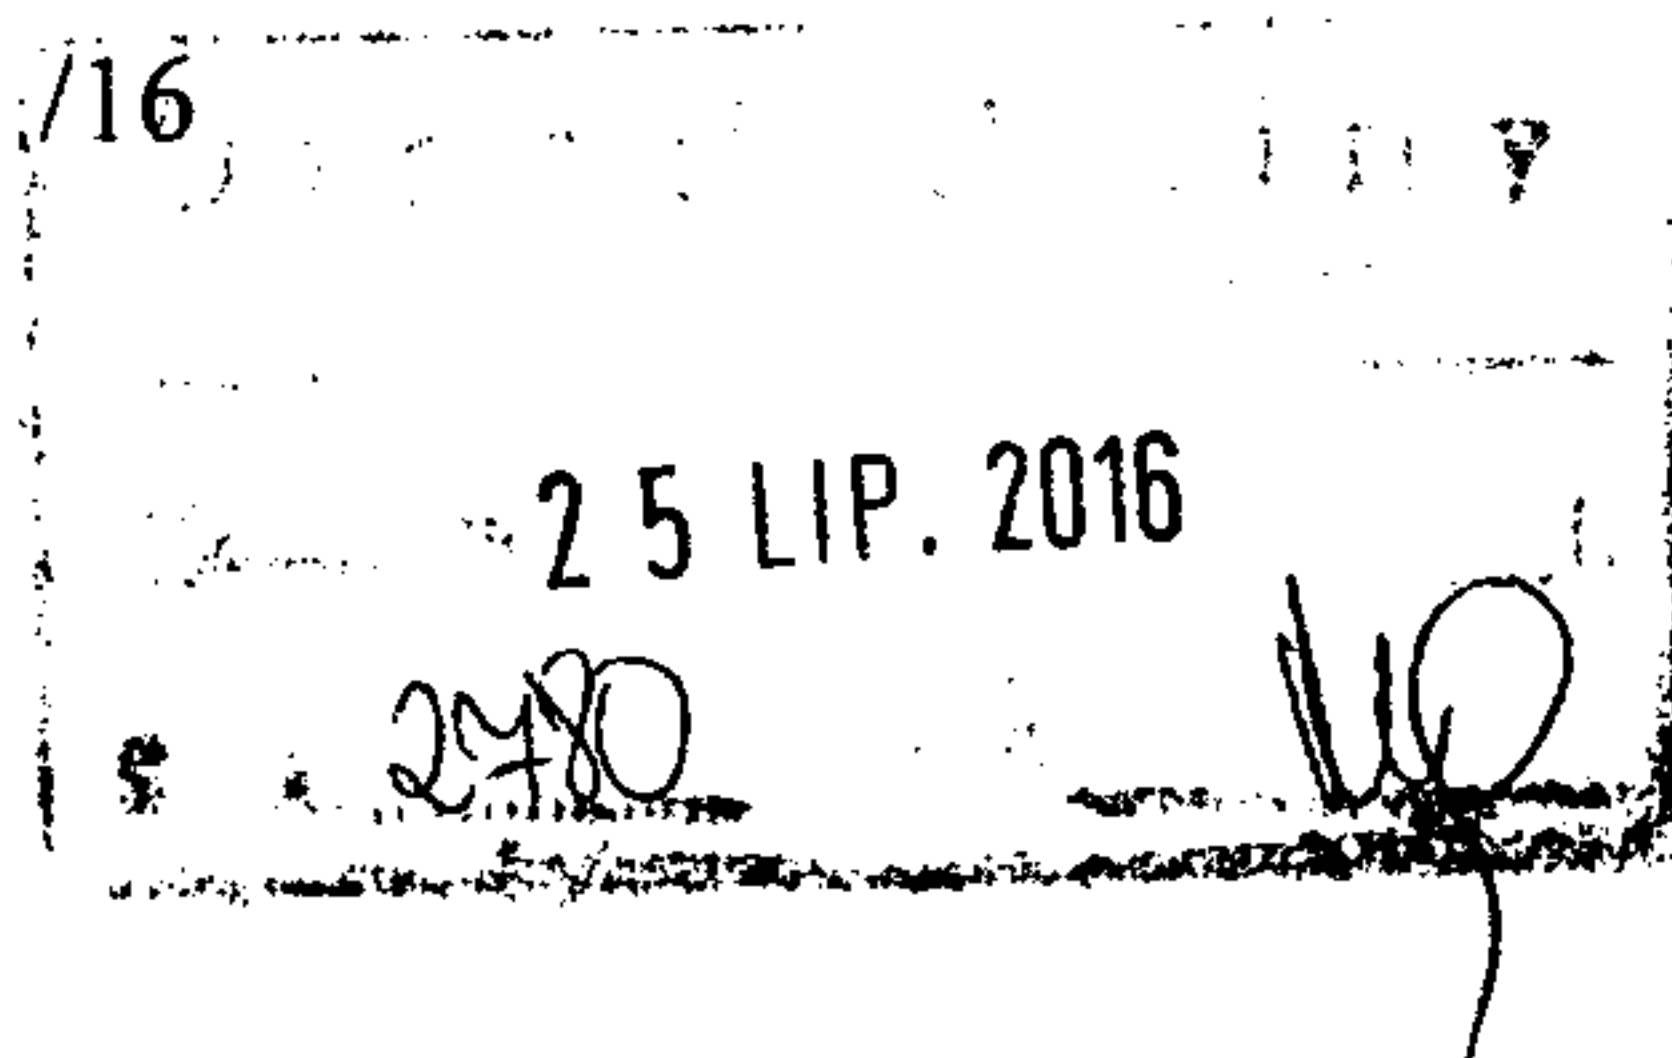

**EKOKAM Sp. z o.o.**  
ul. M. Konopnickiej 12  
42-260 Kamienica Polska

**ORZECZENIA I OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ  
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412.) § 17 ust. 1 pkt. 1, § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) oraz sprawozdań z wykonanych badań **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Zawada:

1. nr próbki -29, pobranej dnia 01.03.2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru: Zawada, ul. Botaniczna 14 –SUW –woda do sieci

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1A, 3A, 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

2. nr analizy - 270, pobranej dnia 26.04.2016 r.

miejsce poboru: Zawada, ul. Botaniczna 14 –SUW –woda do sieci

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1A, 3A, 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

3. nr analizy - 271, pobranej dnia 26.04.2016 r.

miejsce poboru: Kamienica Polska, ul. Magazynowa 34 – - kuchnia

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1A, 3A, 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

4. nr analizy -678/16, pobranej dnia 18.05.2016 r.

miejsce poboru: Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 11a – Przedszkole -kuchnia

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1A, 2, 3A, 3B do rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

5. nr analizy - 883, pobranej dnia 18.05.2016 r.

miejsce poboru: Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 11a – Przedszkole -kuchnia

W badanym zakresie fizykochemicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

W badanej próbce wody surowej (nr analizy 269) stwierdzono nieprawidłową barwę, mętność i zapach wody.

**Ocena okresowa dla wodociągu Zawada w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Załącznik – sprawozdanie z badań próbki nr 269 – 1 szt.

PANSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Czeszochowie

  
dr n. med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Wójt Gminy Kamienica Polska  
ul. M. Konopnickiej 12  
42-260 Kamienica Polska
3. NS/HŻŻ i PU
4. a/a